


ISOLERAT GOLV, typ III

FÖRSTÄRKT MED WBP-PLYWOOD

Fasa bygggolvet upp mot frysgolvet ca +5 mm högt (längs efterlagningen)

Lägg en sträng med elastisk fogmassa på visade ställen

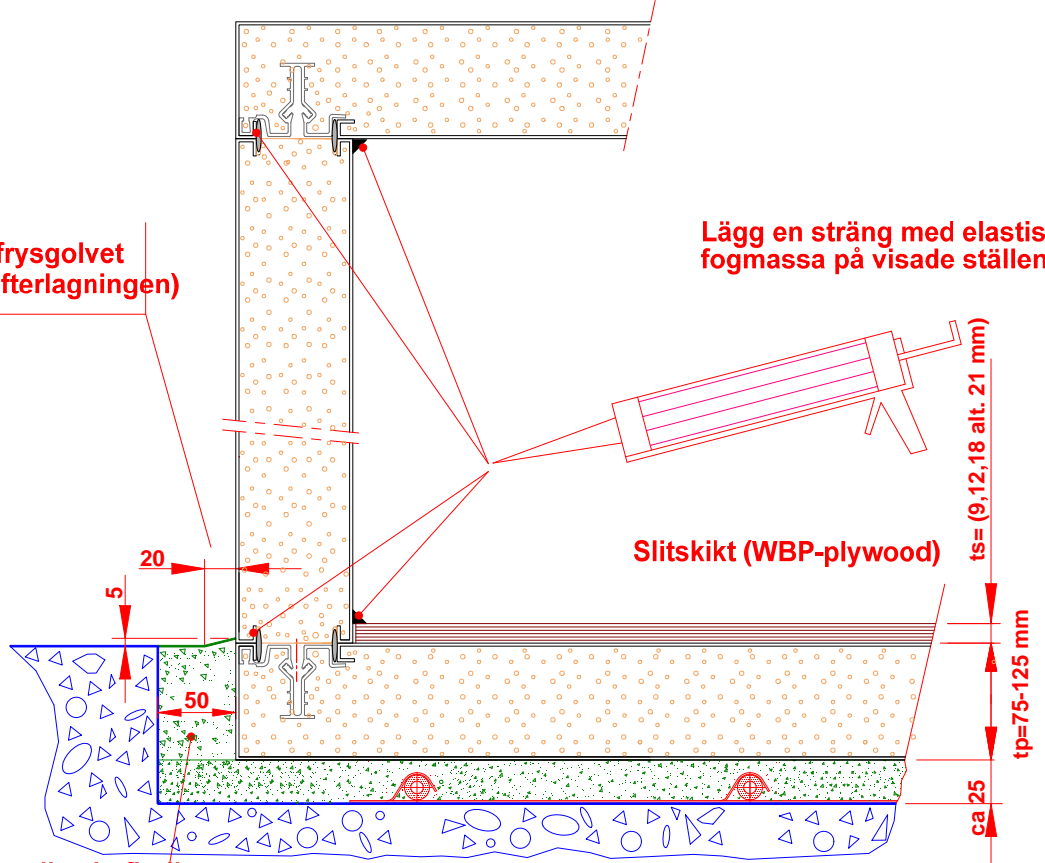


Efterlaga spalten mellan befintligt och nytt golv med betong (BE)

Dörröppning med genomgående rostfritt tröskelskydd (skruvas fast)

Tröskel

OBS! Nivåskillnaden, + 5 mm bör innehållas

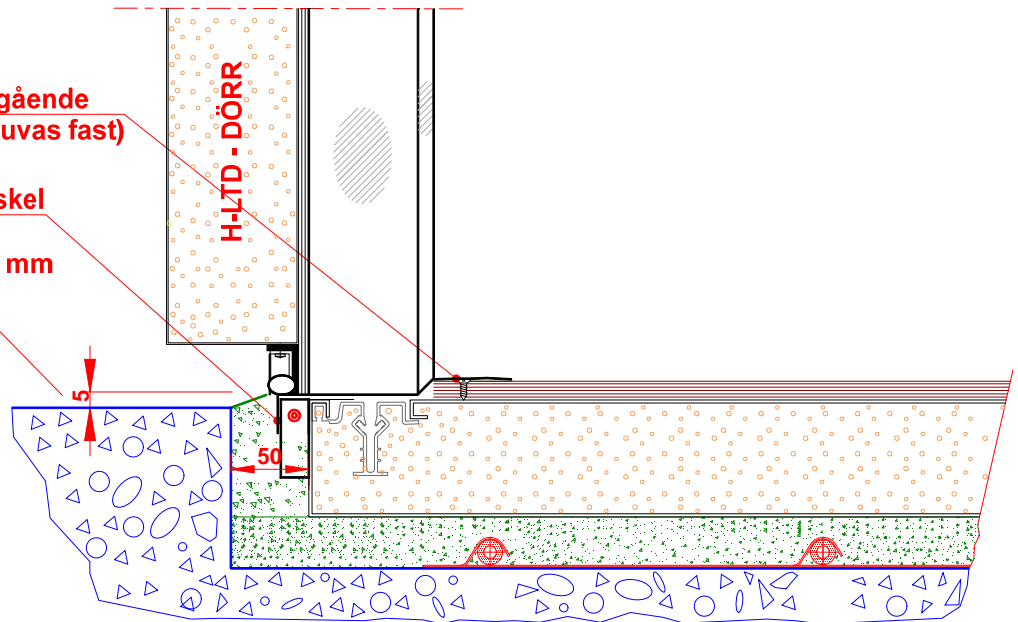

ARBETSRITNING

BET ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
---------	-----------------	------	-------

Cirkulation

Kund:

Inköpare:

Arbetsledare:

Övriga berörda:

Tel:

Tel:

Tel:

GOLVTYPER

Golvtyp III

Med H-LTD-tröskel

SKALA 1:5

Ritad av
GF

Datum

2000-10-04

Sista ändringsdag

Godkänd av kund
för produktion

Sign. Kund

Datum

Finnebäcks AB
Frysen, 671 70 EDANE
0570 - 727770, Fax 727771

Ritningsnummer

1-030

Rev