


ISOLERAT GOLV, typ III


FÖRSTÄRKT MED WBP-PLYWOOD

Fasa bygggolvet upp mot frysgolvet ca +5 mm högt (längs efterlagningen)

Lägg en sträng med elastisk fogmassa på visade ställen

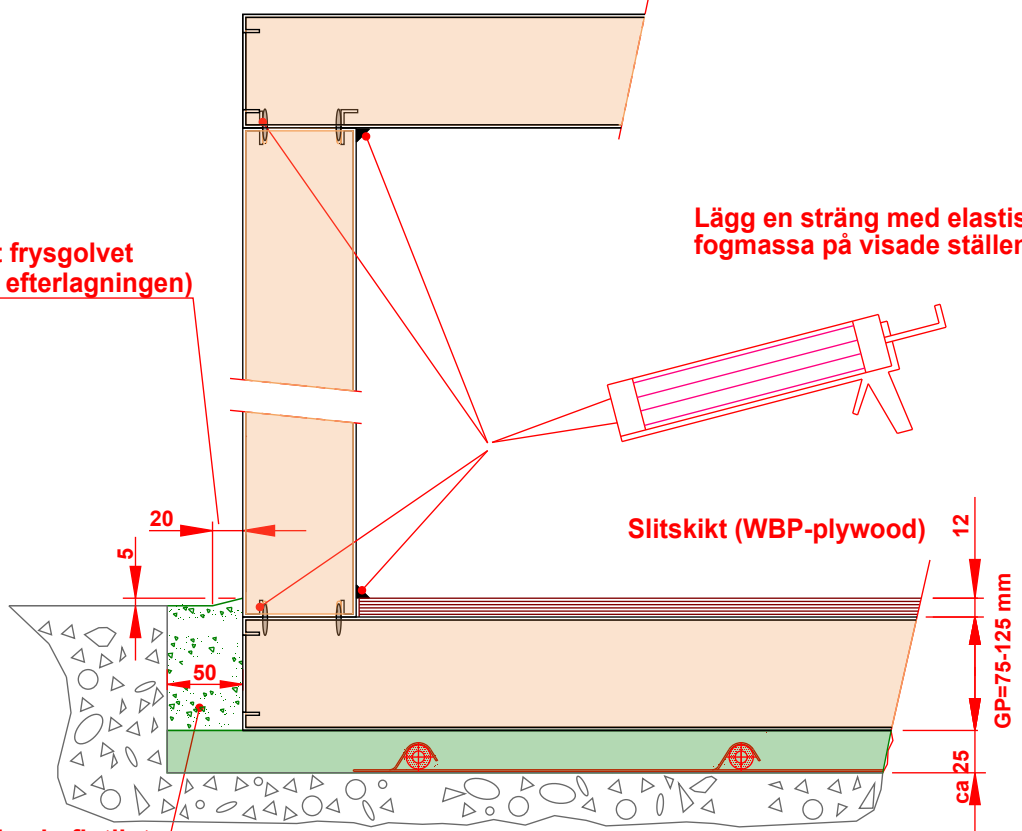

Efterlaga spalten mellan befintligt och nytt golv med betong (BE)

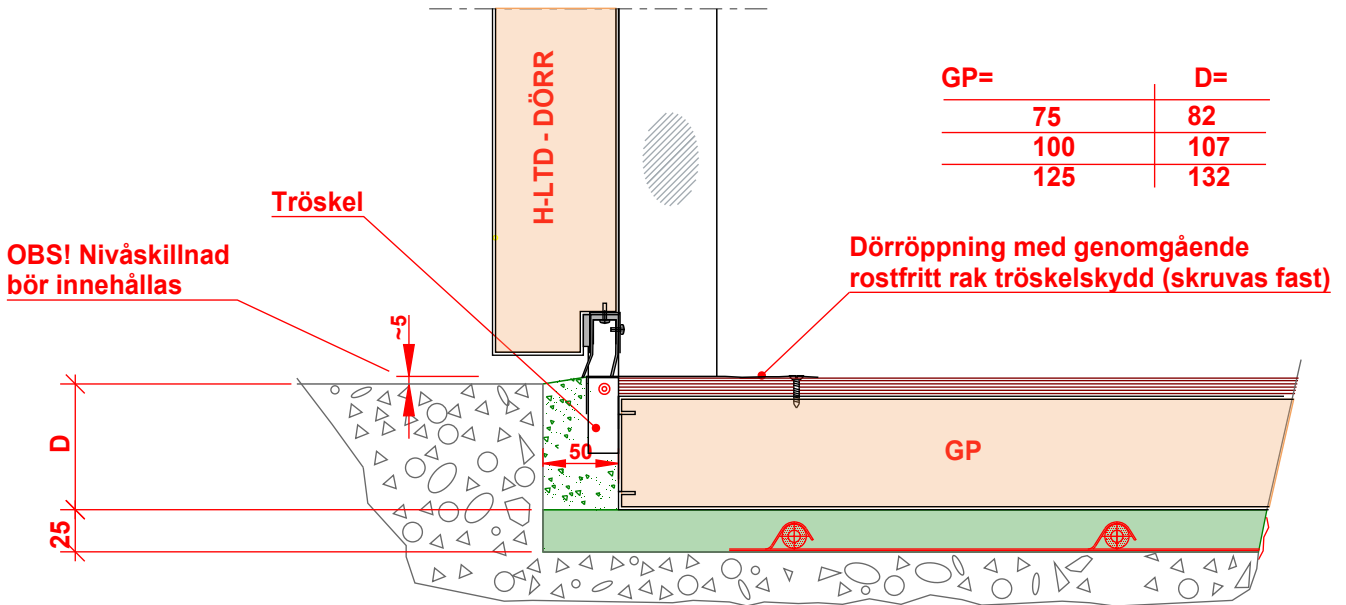

GP=	D=
75	82
100	107
125	132

ARBETSRITNING

BET|ANT | ÄNDRINGEN AVSER | SIGN | DATUM

Cirkulation

Kund:

Inköpare:

Arbetsledare:

Övriga berörda:

Tel:

Tel:

Tel:

GOLVTYPER

Golvtyp III

Med rak H-LTD-tröskelskydd

SKALA 1:5

Ritad av

GF

Datum

2015-08-19

Sista ändringsdag

Godkänd av kund för produktion

Sign. Kund

Datum

Finnebäcks AB
Frysen, 671 70 EDANE
0570 - 727770

Ritningsnummer

1-0301

Rev